




HOLLAND INFRAROOD TECHNIEK B.V.
RADIANT HEATING SYSTEMS

Beschrijving TC200



1. De PlugIn Thermostaat:

Deze PlugIn thermostaat is ontwikkeld om te worden gebruikt in combinatie met elektrische verwarmingssystemen en aanverwante producten. Zo is de thermostaat dankzij het PlugIn systeem en de knoppen op het apparaat gemakkelijk te monteren en te gebruiken. Het scherm toont de gemeten waarde. De TC200 is niet programmeerbaar. Kijk hiervoor naar de TC300.

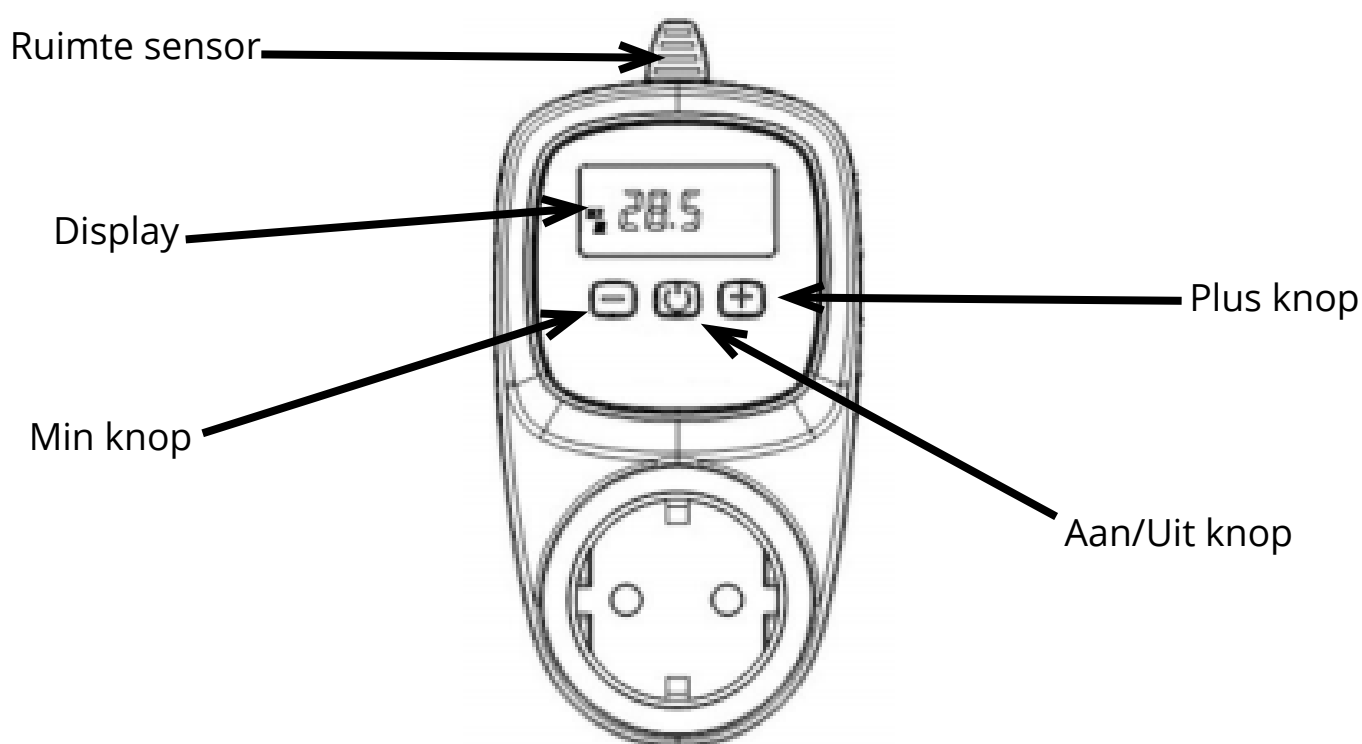

Technische gegevens:

Spanning:	230V
Max. Belasting:	3600W/16A (ohm)
Opslag:	EEPROM
Sensor:	Intern
Temperatuur instellingen:	0°C ~ 65°C
Nauwkeurigheid:	+/-0,5°C
Afmetingen:	70 x 41,5 x 140 mm
Kleur:	Wit
IP Waarde:	20
Certificering:	CE, EN

2. Temperatuur kalibreren:

1. Zorg ervoor dat de thermostaat in het stopcontact zit.
2. Is er tekst zichtbaar op het scherm? Dan is de thermostaat aan, dit is goed. Is er geen tekst zichtbaar? Dan is de thermostaat uit, druk dan op de middelste knop zodat deze aanschakelt.
3. De temperatuur op het scherm is de temperatuur die de thermostaat in uw ruimte meet, bepaal nu hoeveel graden dit afwijkt van de werkelijke temperatuur.

Stel de thermostaat geeft aan dat het 18°C is maar de werkelijk temperatuur is 21°C dan is er een afwijking van 3°C.

Stel de thermostaat geeft aan dat het 18°C is maar de werkelijke temperatuur is 16°C dan is er een afwijking van -2°C.

4. Schakel nu de thermostaat uit met de middelste knop. Er zou nu geen tekst op het scherm zichtbaar moeten zijn.
5. Houdt de + en - knop beiden een aantal seconden ingedrukt totdat er een nummer op uw scherm verschijnt.
6. Dit nummer is de in te stellen afwijking, gebruik nu de + of - knop om de temperatuur te verhogen of te verlagen.

Stel de gemeten temperatuur bij stap 3 is 18°C maar de werkelijke temperatuur is 21°C dan moet u dus op de + knop drukken totdat er 3°C staat.

Stel de gemeten temperatuur bij stap 3 is 18°C maar de werkelijke temperatuur is 16°C dan moet u dus op de - knop drukken totdat er -2°C staat.

7. Wanneer u de juiste hoeveelheid plus of min graden ingesteld heeft klik dan weer op de middelste knop totdat de thermostaat uitschakelt, nu is de thermostaat weer uit. (Twee keer bij de TC200).
8. Klik nu op de middelste knop, nu gaat de thermostaat weer aan, nu zou de juiste temperatuur weergegeven moeten worden.

Uw thermostaat is nu gekalibreerd.



HOLLAND INFRAROOD TECHNIEK B.V.
RADIANT HEATING SYSTEMS

Zaadmarkt 7
1681PD
Zwaagdijk-Oost
Noord-Holland
0228-512233

info@hollandinfraroodtechniek.nl
<https://hollandinfraroodtechniek.nl/>